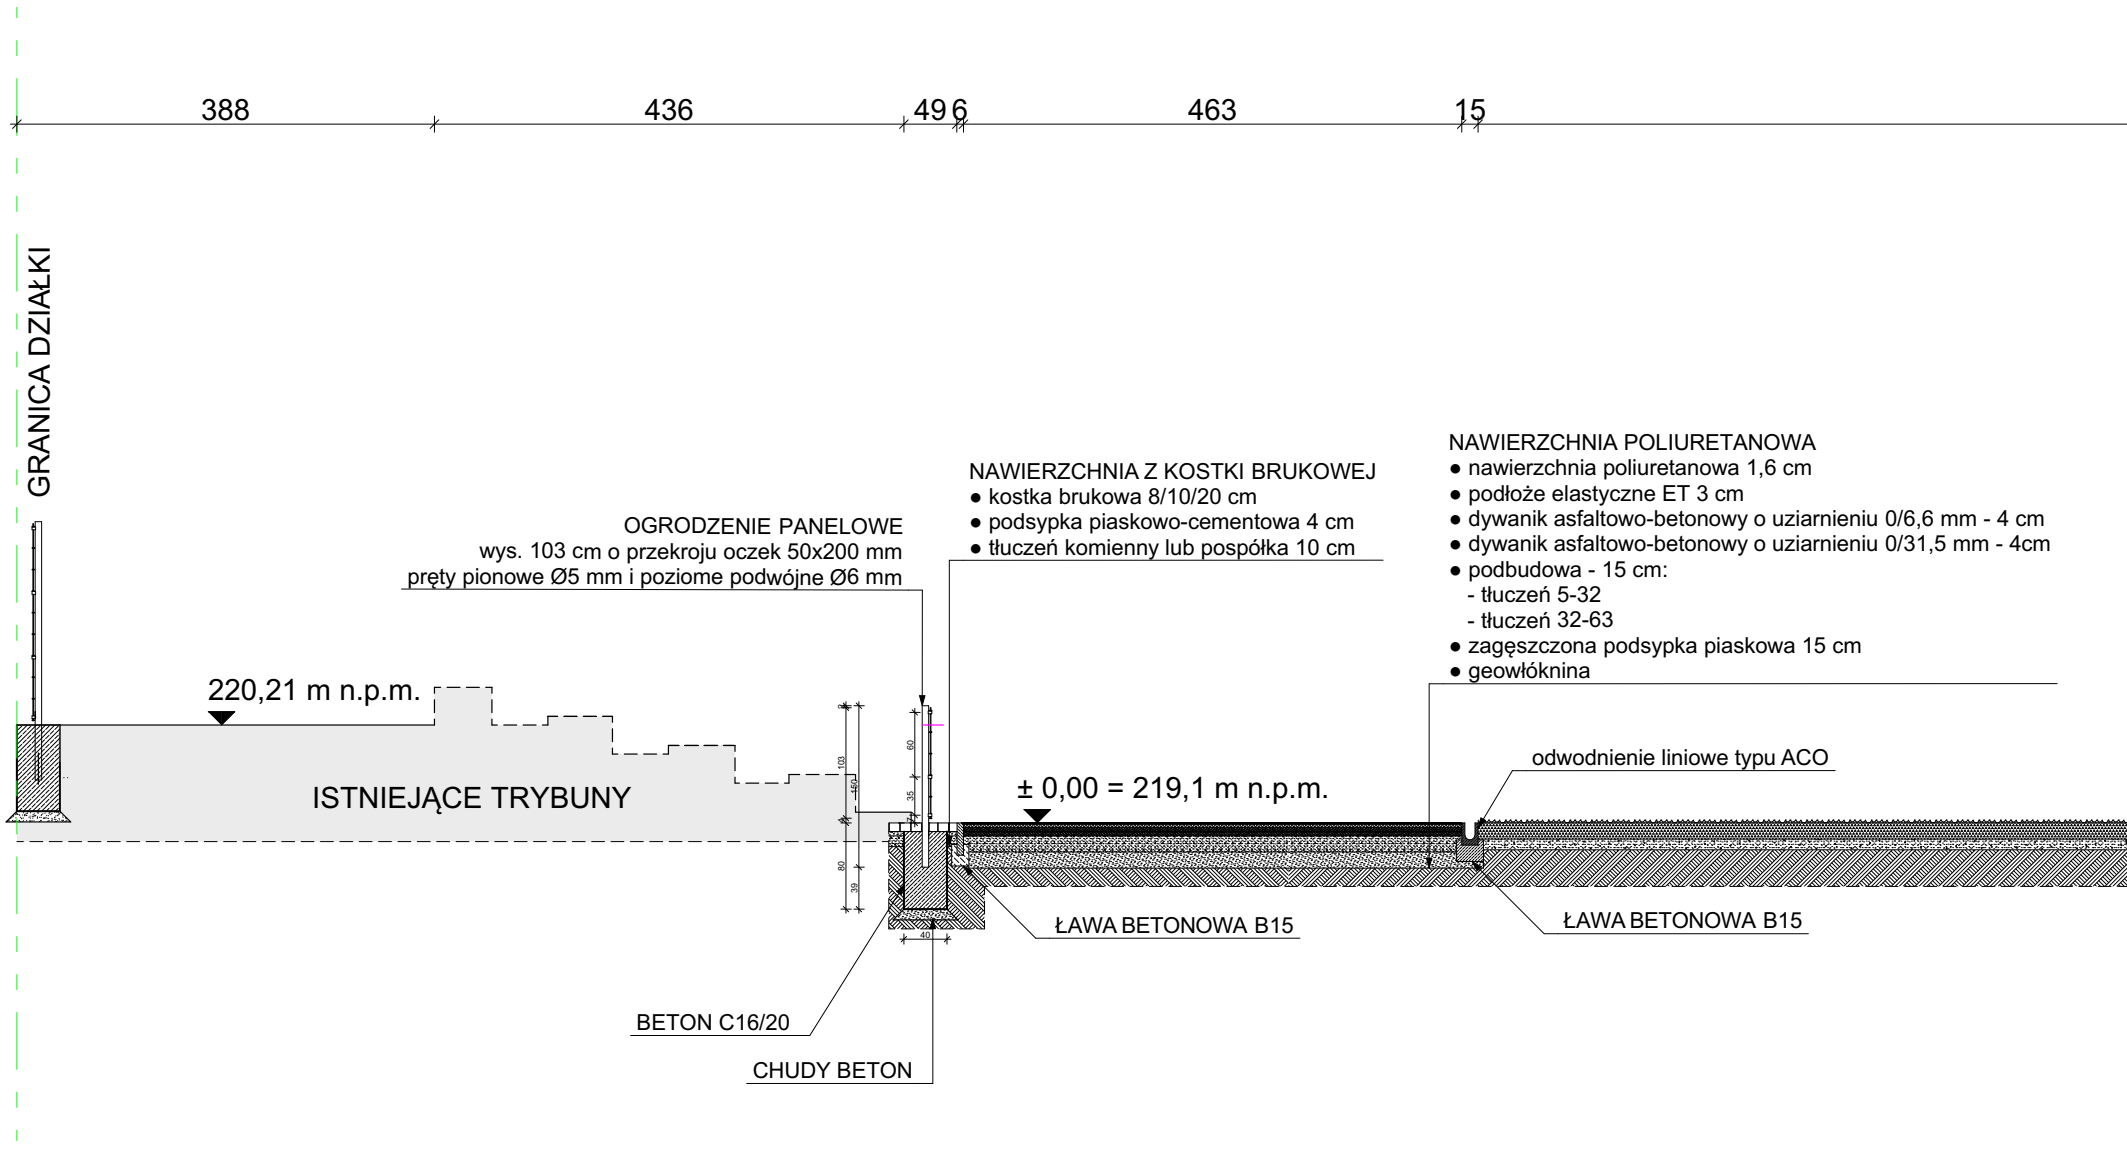
388
436
49
6
463
15
GRANICA DZIAŁKI
220,21 m n.p.m.
ISTNIEJĄCE TRYBUNY
103
150
80
39
60
35
40
± 0,00 = 219,1 m n.p.m.
odwodnienie liniowe typu ACO
ŁAWA BETONOWA B15
ŁAWA BETONOWA B15
BETON C16/20
CHUDY BETON

OGRODZENIE PANELOWE
wys. 103 cm o przekroju oczek 50x200 mm
pręty pionowe Ø5 mm i poziome podwójne Ø6 mm

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- kostka brukowa 8/10/20 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
- tłuczeń komienny lub pospółka 10 cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- nawierzchnia poliuretanowa 1,6 cm
- podłoże elastyczne ET 3 cm
- dywanik asfaltowo-betonowy o uziarnieniu 0/6,6 mm - 4 cm
- dywanik asfaltowo-betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm - 4cm
- podbudowa - 15 cm:
  - tłuczeń 5-32
  - tłuczeń 32-63
- zagęszczona podsypka piaskowa 15 cm
- geowłóknina

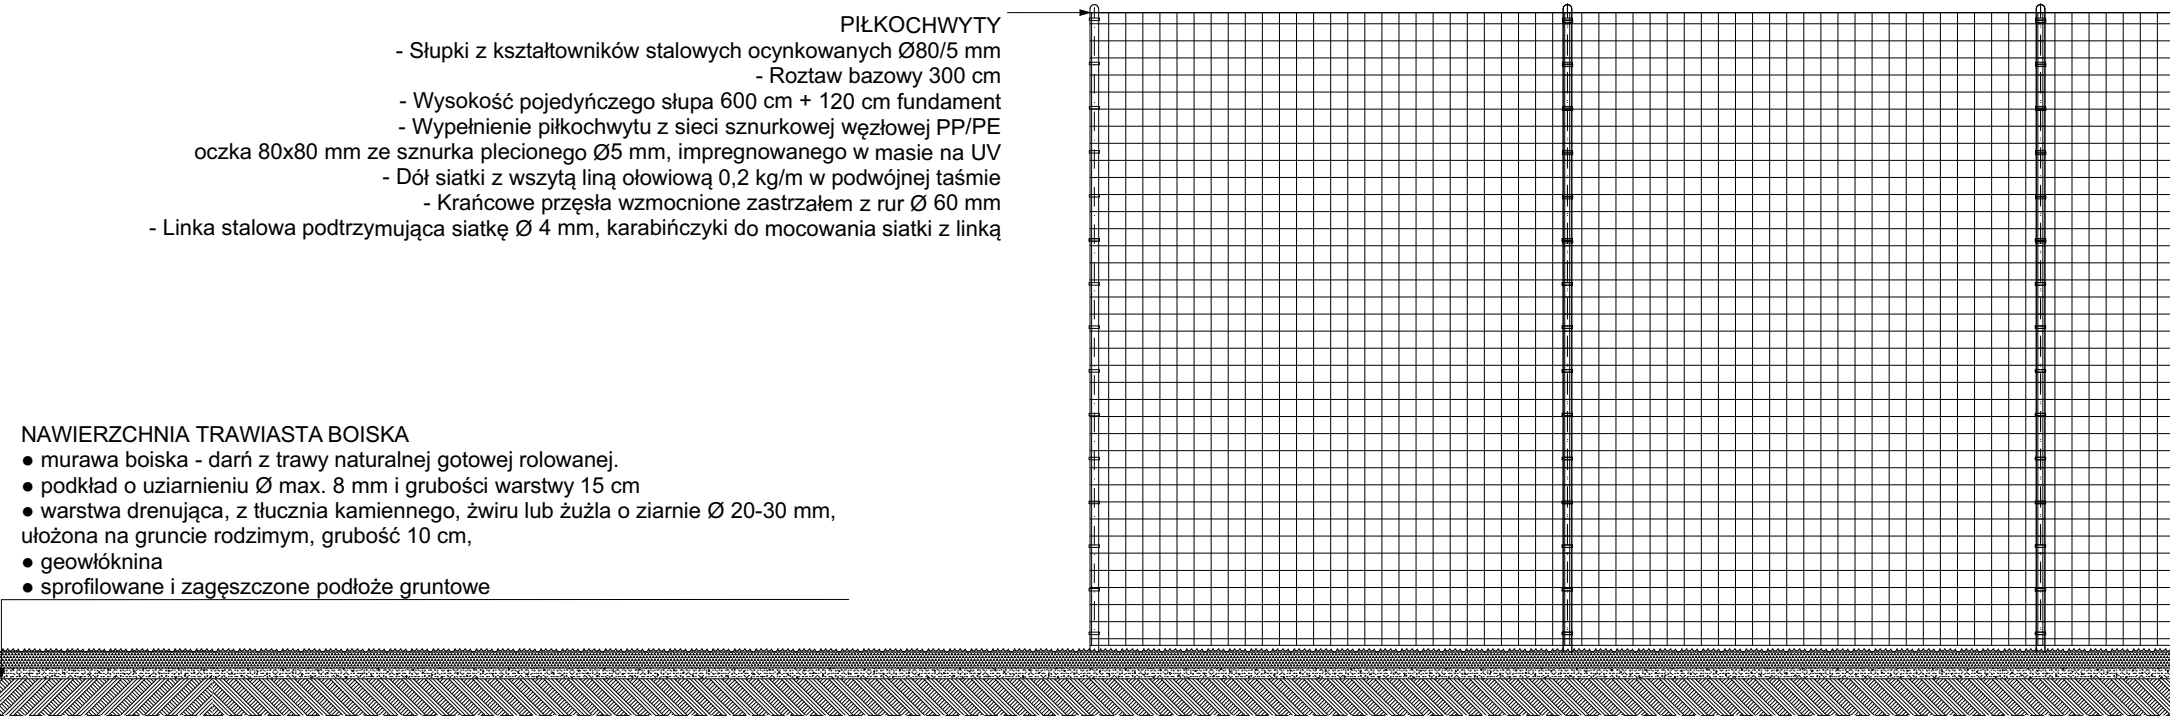

PIŁKOCHWYTY
- Słupki z kształtowników stalowych ocynkowanych Ø80/5 mm
- Roztaw bazowy 300 cm
- Wysokość pojedyńczego słupa 600 cm + 120 cm fundament
- Wypełnienie piłkochwytu z sieci sznurkowej węzłowej PP/PE
oczka 80x80 mm ze sznurka plecionego Ø5 mm, impregnowanego w masie na UV
- Dół siatki z wszytą liną ołowiową 0,2 kg/m w podwójnej taśmie
- Krańcowe przęsła wzmocnione zastrzałem z rur Ø 60 mm
- Linka stalowa podtrzymująca siatkę Ø 4 mm, karabińczyki do mocowania siatki z linką

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA
● murawa boiska - darń z trawy naturalnej gotowej rolowanej.
● podkład o uziarnieniu Ø max. 8 mm i grubości warstwy 15 cm
● warstwa drenująca, z tłucznia kamiennego, żwiru lub żużla o ziarnie Ø 20-30 mm,
ułożona na gruncie rodzimym, grubość 10 cm,
● geowłóknina
● sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

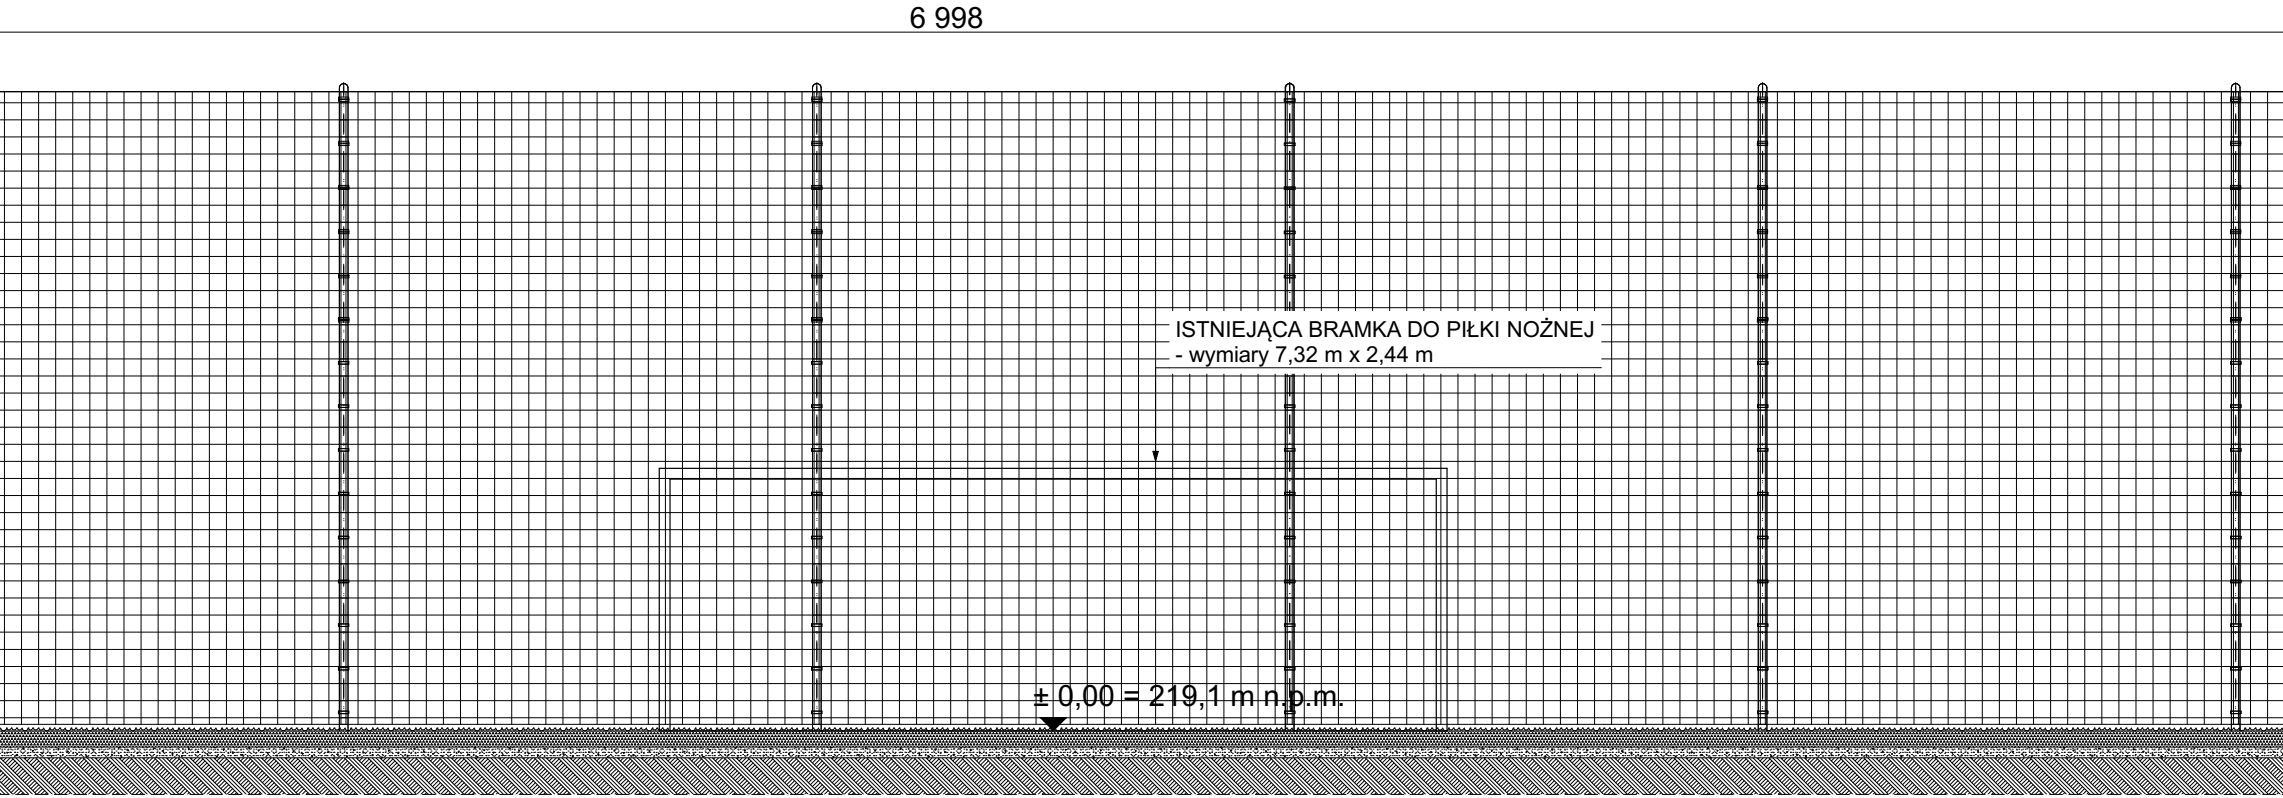
6 998
ISTNIEJĄCA BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ
- wymiary 7,32 m x 2,44 m
± 0,00 = 219,1 m n.p.m.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BOISKO

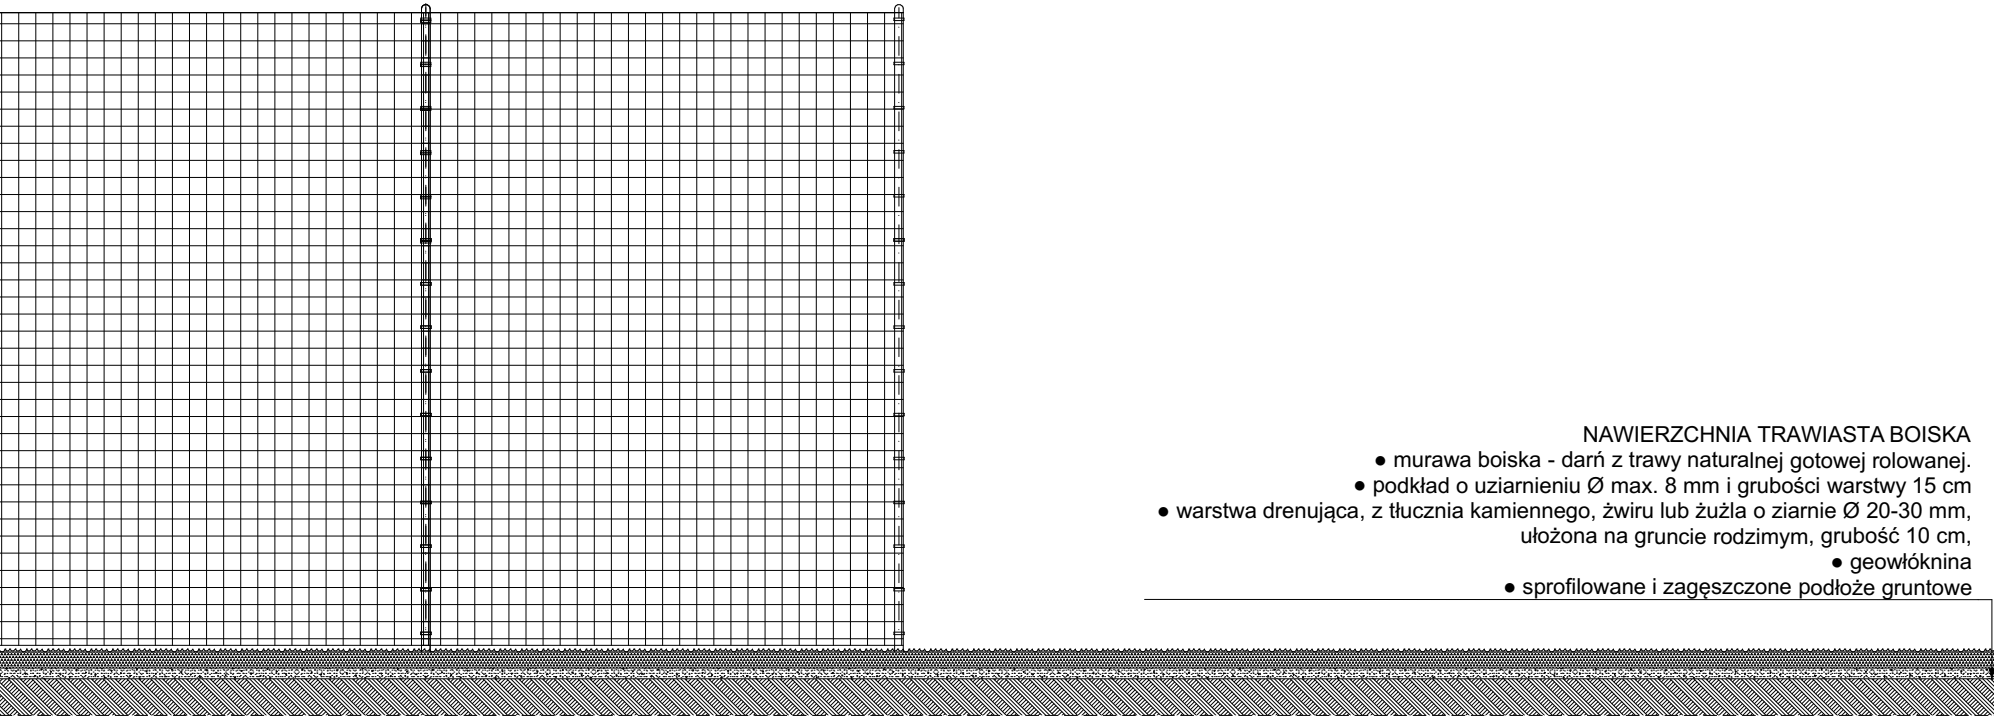

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA
- murawa boiska - darń z trawy naturalnej gotowej rolowanej.
- podkład o uziarnieniu Ø max. 8 mm i grubości warstwy 15 cm
- warstwa drenująca, z tłucznia kamiennego, żwiru lub żużla o ziarnie Ø 20-30 mm, ułożona na gruncie rodzimym, grubość 10 cm,
- geowłóknina
- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

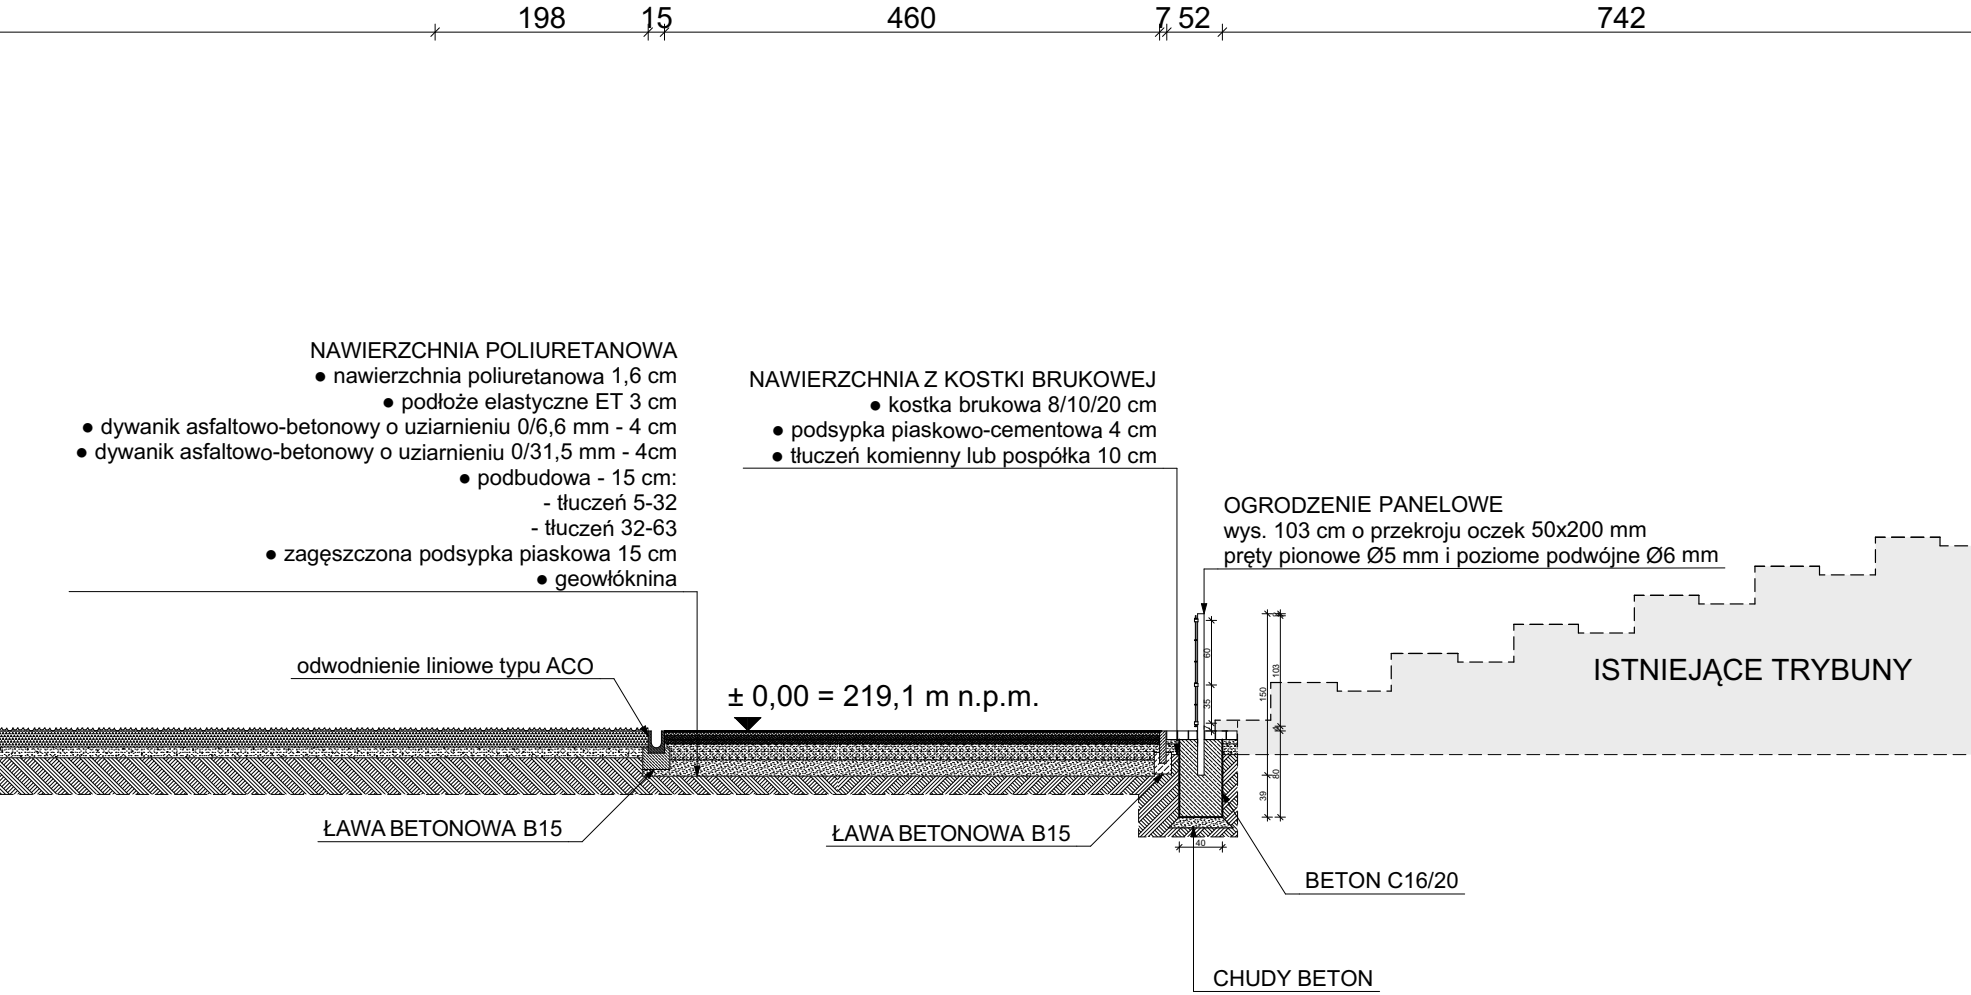
198
15
460
7
52
742
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
● nawierzchnia poliuretanowa 1,6 cm
● podłoże elastyczne ET 3 cm
● dywanik asfaltowo-betonowy o uziarnieniu 0/6,6 mm - 4 cm
● dywanik asfaltowo-betonowy o uziarnieniu 0/31,5 mm - 4cm
● podbudowa - 15 cm:
- tłuczeń 5-32
- tłuczeń 32-63
● zagęszczona podsypka piaskowa 15 cm
● geowłóknina
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
● kostka brukowa 8/10/20 cm
● podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
● tłuczeń komienny lub pospółka 10 cm
OGRODZENIE PANELOWE
wys. 103 cm o przekroju oczek 50x200 mm
pręty pionowe Ø5 mm i poziome podwójne Ø6 mm
odwodnienie liniowe typu ACO
± 0,00 = 219,1 m n.p.m.
ISTNIEJĄCE TRYBUNY
60
35
103
150
80
39
40
ŁAWA BETONOWA B15
ŁAWA BETONOWA B15
BETON C16/20
CHUDY BETON

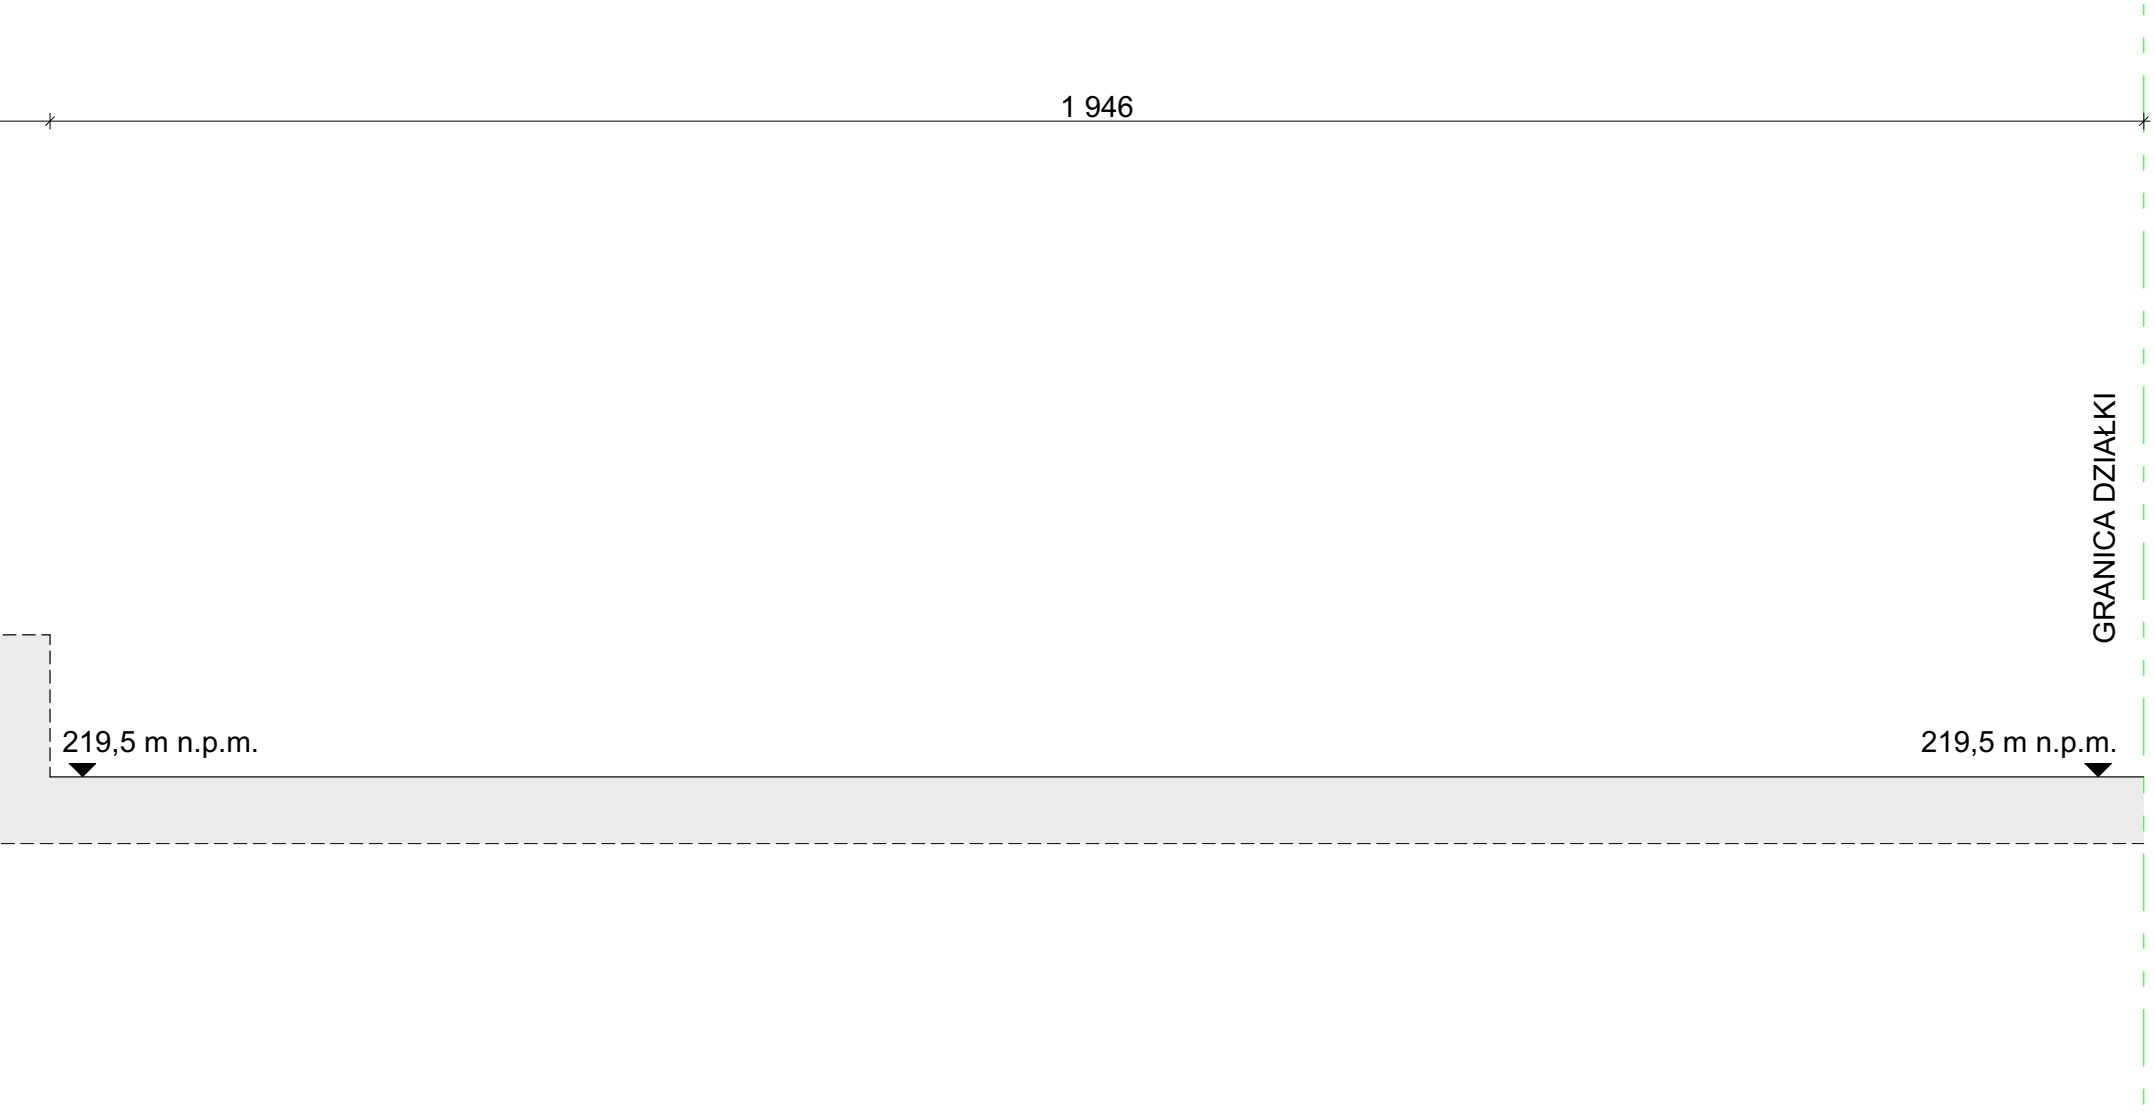
1 946
219,5 m n.p.m.
219,5 m n.p.m.
GRANICA DZIAŁKI

Nazwa obiektu budowlanego:
PROJEKT PRZEBUDOWU I REMONTU STADIONU MIEJSKIEGO
W KIETRZU ORAZ ROZBIÓRKI KASY BILETOWEJ

Tytuł rysunku
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ STADION

Etap
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwisko	Nr. uprawnień / ewidencyjny	Podpis
Projektowała i Opracowała: mgr inż. arch. J. Rowińska-Guźda	Nr upr.: 08/OPOKK/2017 Nr ewid.: OP-0244	
Sprawdził: mgr inż. arch. S. Gruczelak	Nr upr.: 9/11/SLOKK Nr ewid.: SL-1511	

Biuro Projektowe JRG PROJEKT
ul. Moniuszki 14, 48-120 Baborów
tel. (+48) 694-039-123
www.atelier360.pl
Facebook: JRG Projekt
mail: jrgprojekt@gmail.com

Skala rysunku: 1:75

Data	Numer rys.
16.12.2022r.	2.9